


*Définition des volumes pour bassin(s) de piscine
(selon NF C 15-100 partie 702)*

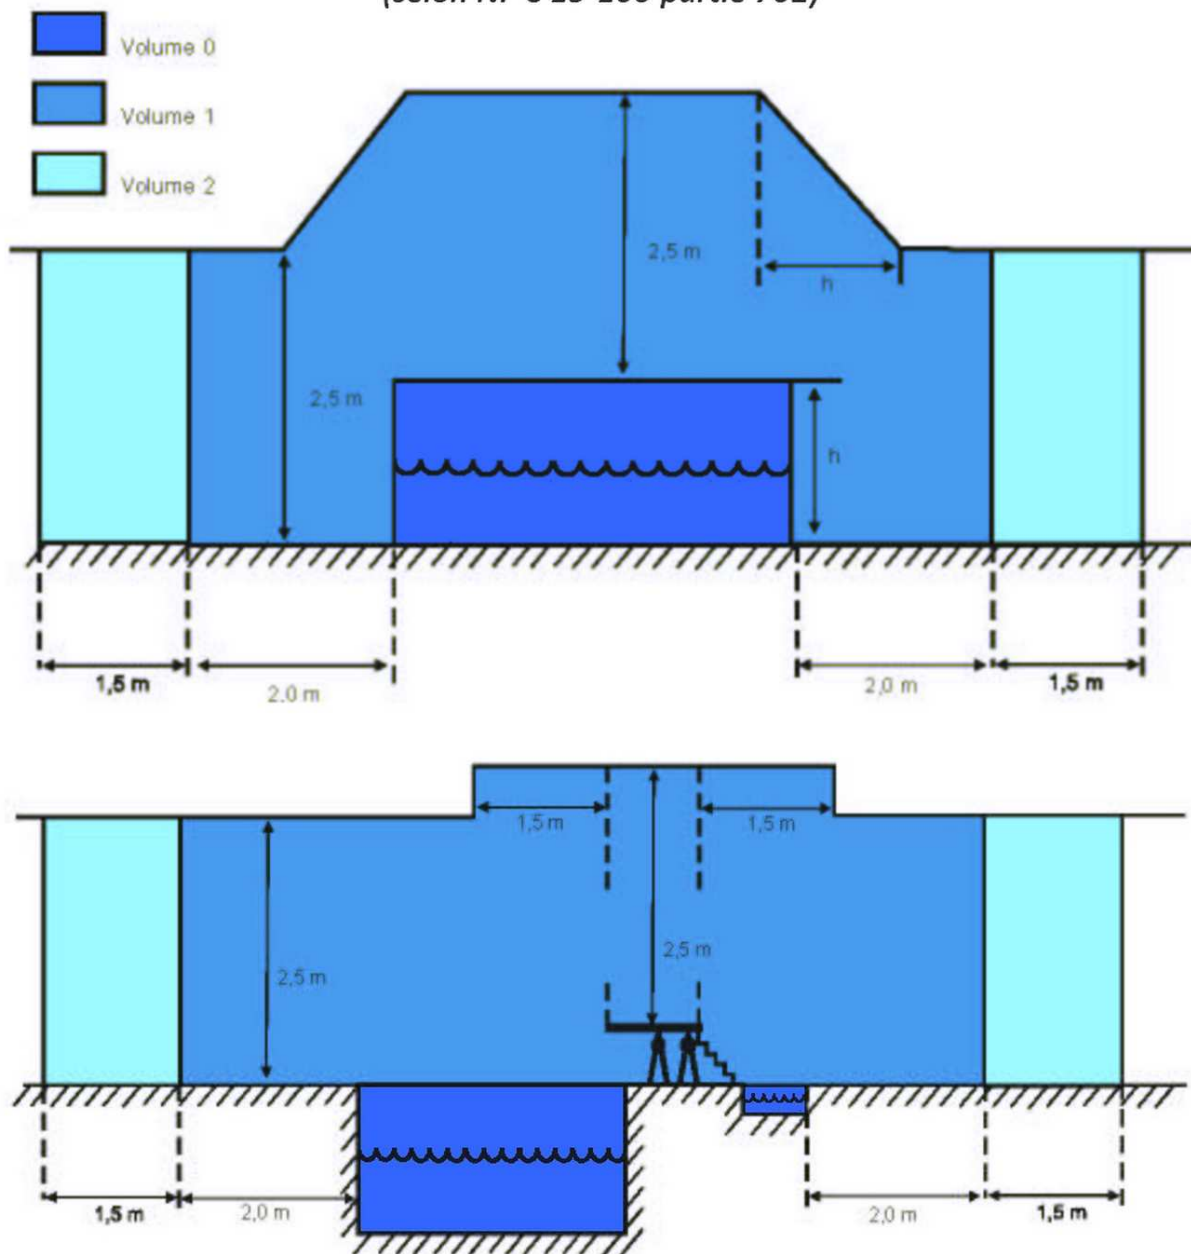

| VOLUMES | 0 | 1 | 2 |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|
| DEGRES DE PROTECTION | IPX8 | IPX5 | IPX2 * |
| CANALISATIONS | III | II | II |
| APPAREILLAGE | X | X | - Séparation - ou TBTS ou DR 30 mA |
| APPAREILS D'UTILISATION | X | X | - II ** - ou Séparation - ou TBTS - ou DR 30 mA |

X Interdit (sauf TBTS limitée à 12 volts)

II En classe II ou équivalente

III en TBTS

* IPX5 pour les piscines à l'extérieur des bâtiments ou si ce volume peut être soumis à des jets d'eau pour nettoyage

** Pour les luminaires.